


Busqueda de perdida en block F, a razón de consumo nocturno permanente.

Se adjunta grafica con caudal permanente es decir nunca baja a 0,00

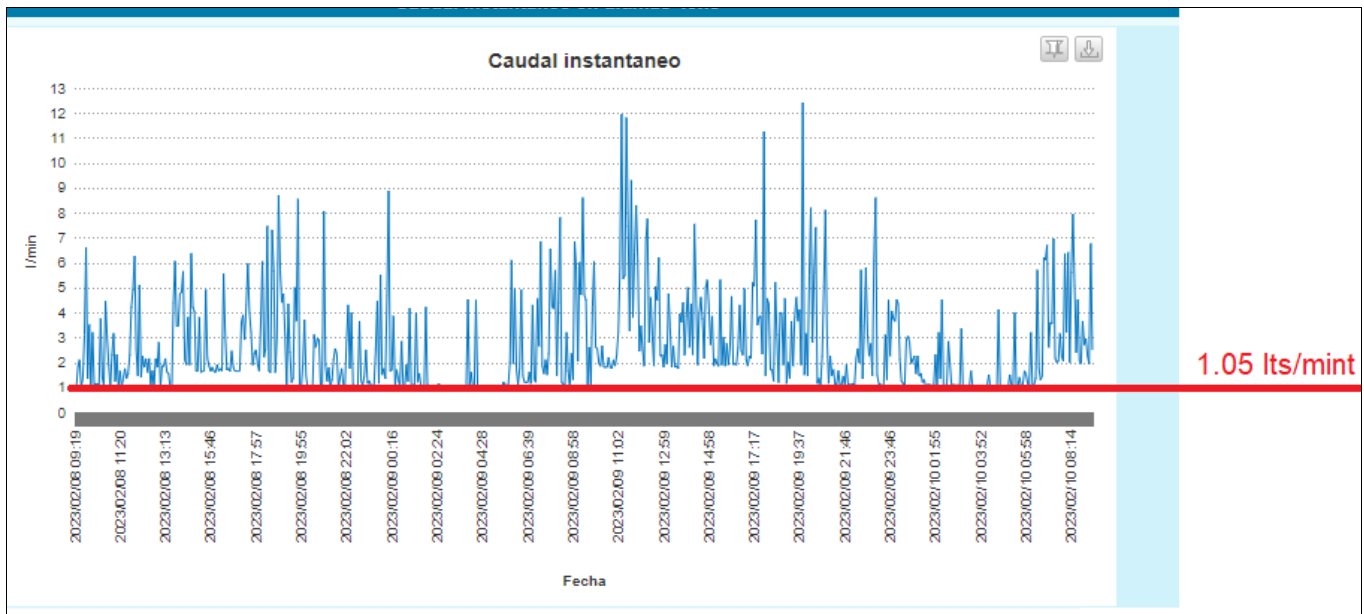

Dicho relevamiento se realiza en presencia de comisión (Daniel Pereira y chela) el día 07/02/2023 dentro de block F.

Se realizan diferentes maniobras en llp de paso de los apartamentos.

### Conclusión:

- Posible perdida en apt 201
- Posible perdida en apt 204

### Se recomienda:

- 1\_ Sustituir llaves de paso varias en dicho block ya que el funcionamiento de las mismas no aseguran el cierre efectivo
- 2\_ Realizar nuevo recorrido una vez realizado el cambio de llaves

Saluda atte.  
Prof. T.I.S.  
Luis A. Benencio  
099 686 693